

НАПРАВЛЕНИЕ НА КТ-ИССЛЕДОВАНИЕ

Диагностический центр MyRay Diagnostica

Ф.И.О. пациента _____

Клиника _____

Ф.И.О. врача _____

Контактные телефоны _____


КТ-исследование с X-ray-шаблоном: нижняя челюсть верхняя челюсть (нужное подчеркнуть)

Сканирование X-ray-шаблона МР: нижней челюсти верхней челюсти (нужное подчеркнуть)

E-mail отправки данных для проекта Implant-Assistant: cbct@implant-assistant.ru

НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Implant-Assistant	Mandibula	Maxilla
Обработка, совмещение, создание 3D модели X-ray-шаблона МР		
Создание 3D-модели челюсти		
Удаление помех на 3D-модели челюсти		

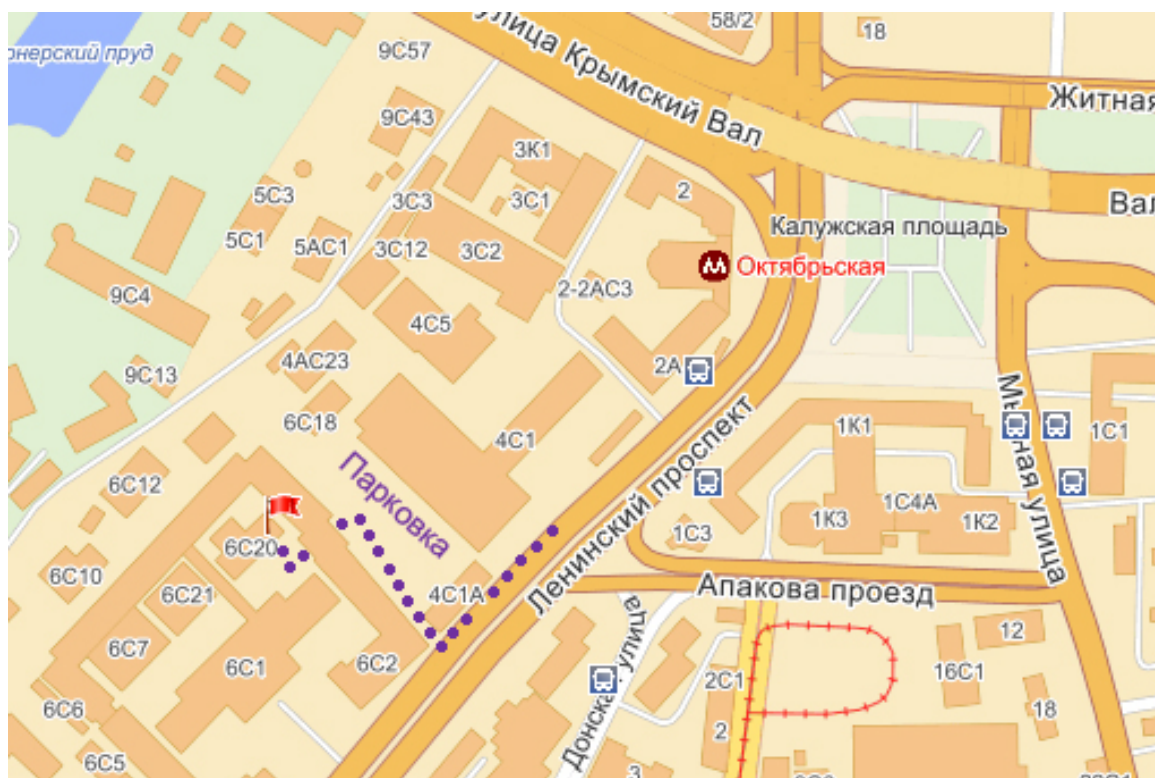

MyRay Diagnostica

Лаборатория Компьютерной Томографии

Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 20
тел. +7(495)797-4737

часы работы: с 9.30 до 21.00 без выходных

MyRay Diagnostica

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

www.implant-assistant.ru